


RZUT PARTERU
skala 1:100

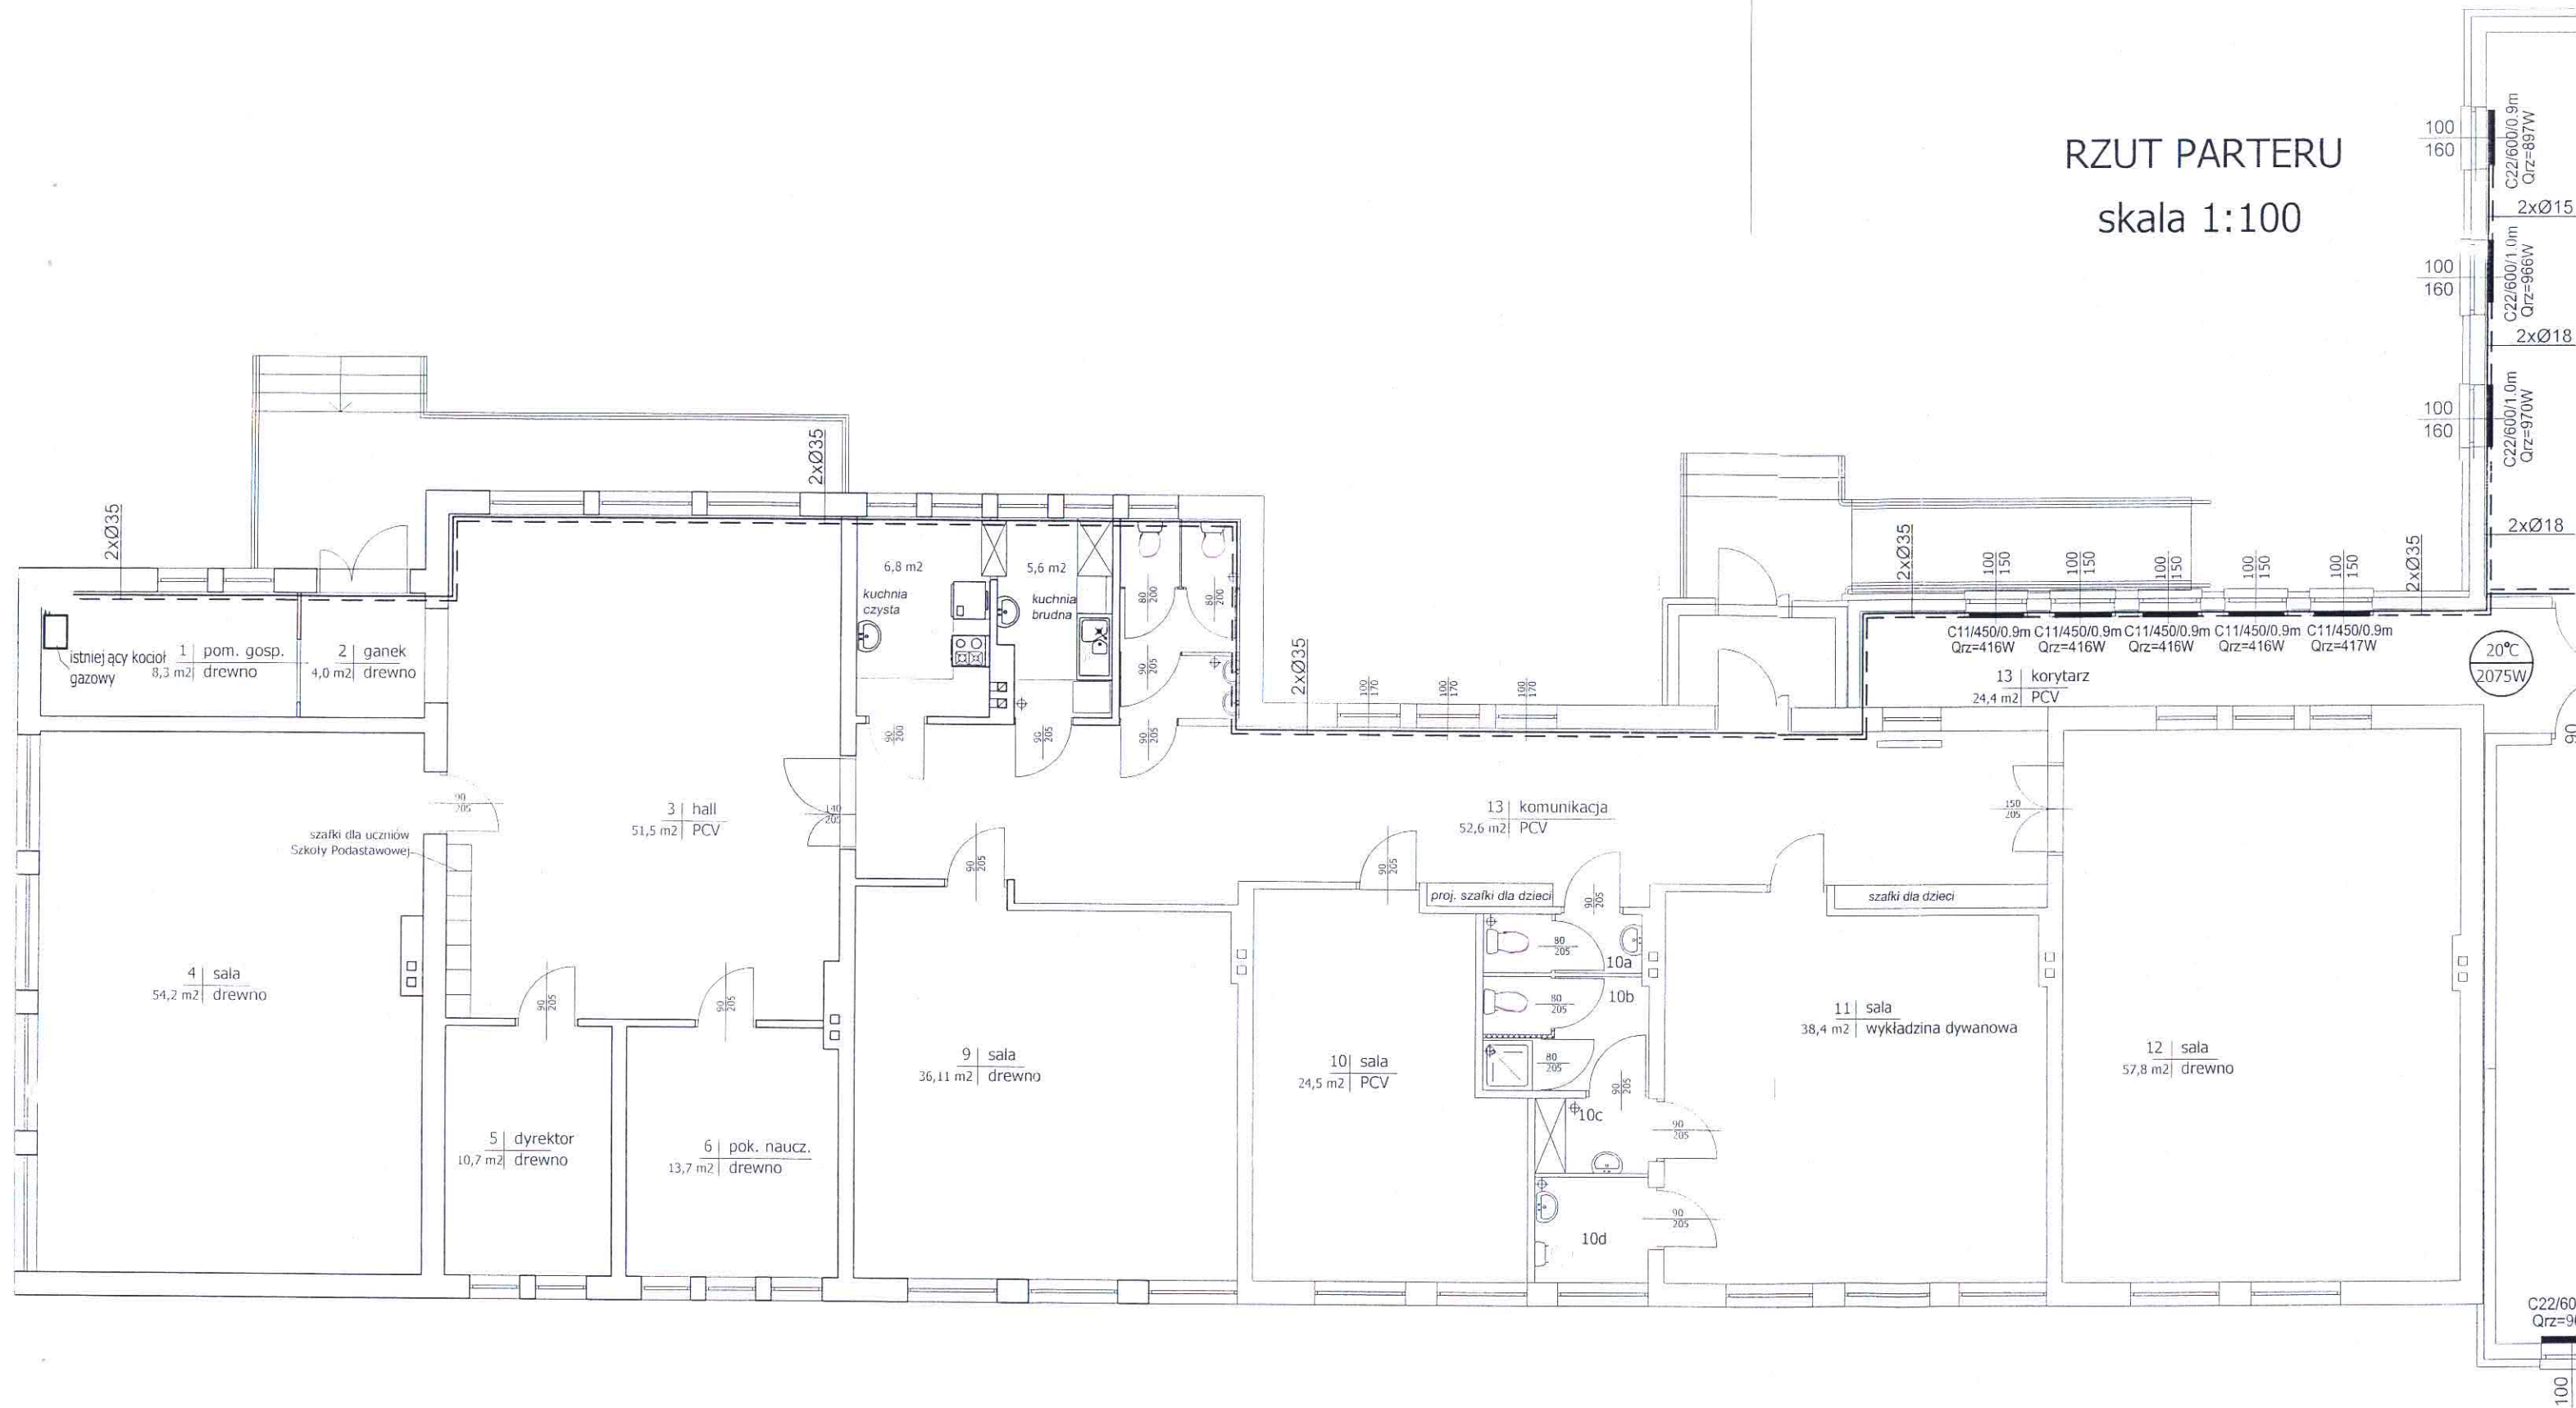

- LEGENDA:
- zasilanie - instalacja c.o. (wyprowadzić nowy obieg dla proj. rozbudowy)
 - powrót - instalacja c.o. (wyprowadzić nowy obieg dla proj. rozbudowy)
 - C11, C22, - grzejniki

UWAGA:

Należy przewidzieć wymianę kotła gazowego, dostosowanego do zapotrzebowania na ciepło, wspólnie dla części istniejącej i projektowanej rozbudowy. Przebudowa kotłowni wg odrębnego opracowania projektowego. Obecny kocioł gazowy nie posiada wymaganej mocy dla ogrzania całego budynku.

PROJEKTANT:	
mgr inż.	
specjalności	
instalacji i ur.	
SPRAWDZAJĄC:	
mgr inż.	
specjalności	
instalacji i ur.	
SKALA	Rozb
1:100	ro
Nr rysunku	
S1	
Data	Grudzień 20
Opracował	Andrzej